

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



ក្រសួងសុខាភិបាល

គោលការណ៍ណែនាំប្រតិបត្តិ
ស្តីពី

ការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ សម្រាប់
គ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលឯកជន, ស្ថាប័ននិងអង្គការរដ្ឋមិនមែន
សុខាភិបាល, បណ្តាប្រកាសចេញ-ចូលប្រទេស, ក្រុមហ៊ុនឯកជន
ពេទ្យ-សហគ្រាស និងទីកន្លែងលើកម្រងផ្សេងទៀត,
និងសម្រាប់បុគ្គលឯកជន



ថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១

អារម្ភកថា

គោលការណ៍ណែនាំប្រតិបត្តិស្តីពីការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ (COVID-19 Rapid Antigen Test) សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលឯកជន, ស្ថាប័ននិងអង្គការរដ្ឋមិនមែនសុខាភិបាល, បណ្តា ច្រកទ្វារចេញ-ចូលប្រទេស, ក្រុមហ៊ុនឯកជន រោងចក្រ-សហគ្រាស ដោយរួមទាំងកន្លែងស្នាក់នៅប្រមូលផ្តុំនៃ ការដ្ឋានសំណង់ និងទីកន្លែងអាជីវកម្មផ្សេងទៀត ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយផ្អែកតាមស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលនៃ ជំងឺកូវីដ-១៩ និងវត្តមាននៃករណីនាំចូលមេរោគបំប្លែងខ្លួនថ្មី ប្រភេទដែលតា (Delta) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ដើម្បីរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្ការ ទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ថែមទៀត គោលការណ៍ណែនាំប្រតិបត្តិនេះ ក៏ត្រូវមានវិសាលភាពអនុវត្តផងដែរចំពោះការធ្វើតេស្តរហ័សរក អង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ នៅតាមផ្ទះ ឬជាលក្ខណៈឯកជន។ គោលការណ៍ណែនាំប្រតិបត្តិនេះ នឹងត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់ ជំនួសឱ្យ “គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ (COVID-19 Rapid Antigen Test) ក្នុងសេវាសុខាភិបាលឯកជនស្របច្បាប់” ។ ដោយឡែក គោលការណ៍ណែនាំប្រតិបត្តិនេះ មិនមាន វិសាលភាពអនុវត្តចំពោះគ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលសាធារណៈ, សេវាថែទាំ និងព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ និងសេវា ដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ត្រូវ បន្តអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំដែលកំពុងនៅជាធរមាន។

ការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដារ (SOP) សម្រាប់គ្រប់គ្រងអ្នកដំណើរដែលត្រឡប់ពីក្រៅប្រទេស ចូលមកក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅតាមច្រកទ្វារចេញ-ចូលប្រទេស ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ កូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា រួមជាមួយគោលការណ៍ណែនាំប្រតិបត្តិសម្រាប់ការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែន កូវីដ-១៩ នេះ នឹងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការចម្លងនៃមេរោគកូវីដ-១៩ ជាពិសេសមេរោគបំប្លែង ខ្លួនថ្មី ប្រភេទដែលតា (Delta) និងមេរោគបំប្លែងខ្លួនថ្មីផ្សេងទៀត ពីក្រៅប្រទេសចូលមកក្នុងសហគមន៍នៃ ប្រទេសកម្ពុជា។

ក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល និងជាប្រធានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ (គ.អ.ក) ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជាអនេកបុរាណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំ និងក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃអនុគណៈកម្មការ ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដែលបានខិតខំរៀបចំនូវគោលការណ៍ណែនាំប្រតិបត្តិដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឡើង នៅក្នុង កាលៈទេសៈដែលមានការឆ្លងរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងក្លានៃជំងឺកូវីដ-១៩។ ខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាមន្ត្រី បុគ្គលិក និង បុគ្គលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ នឹងប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ ណែនាំប្រតិបត្តិនេះ ហើយក្រុមការងារបច្ចេកទេសនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឯកសារនេះជាបន្តទៀត តាមការចាំបាច់ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសភាពការណ៍វិវត្តនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល
និងជាប្រធានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩



បញ្ជីមាតិកា

១. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩..... ១

២. លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ១

 ២.១. លក្ខខណ្ឌទាក់ទងនឹងឧបករណ៍តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ១

 ២.២. លក្ខខណ្ឌរួមទាក់ទងនឹងការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩..... ២

៣. គោលការណ៍នៃការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ៣

 ៣.១. គោលការណ៍ណែនាំនៃការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ សម្រាប់
 ទឹកន្លែងផ្តល់សេវាសុខាភិបាលឯកជនស្របច្បាប់..... ៣

 ៣.១.១- គោលការណ៍ណែនាំនៃការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩
 សម្រាប់អ្នកមកពិគ្រោះជំងឺ..... ៤

 ៣.១.២- គោលការណ៍ណែនាំនៃការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩
 សម្រាប់ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់..... ៥

 ៣.១.៣- ការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង
 នៅទីកន្លែងធ្វើការ ដើម្បីតាមដាន បង្ការ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩..... ៧


 ៣.២. គោលការណ៍ណែនាំនៃការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ នៅតាមស្ថាប័ននិង
 អង្គការរដ្ឋមិនមែនសុខាភិបាល, ក្រុមហ៊ុនឯកជន រោងចក្រ-សហគ្រាស ដោយរួមទាំងកន្លែង
 ស្នាក់នៅប្រមូលផ្តុំនៃការដ្ឋានសំណង់ និងទីកន្លែងអាជីវកម្មផ្សេងទៀត..... ៧

 ៣.៣. គោលការណ៍ណែនាំនៃការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ នៅតាម
 ច្រកទ្វារចេញ-ចូលប្រទេស ៩

 ៣.៤. គោលការណ៍ណែនាំនៃការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ជាលក្ខណៈឯកជន..... ១០

**៤. យន្តការបន្តបំប្រួលការទទួលបានលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែន
 កូវីដ-១៩**..... ១១

- ឧបសម្ព័ន្ធទី១៖ ការធ្វើតេស្តរហ័ស SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test របស់ក្រុមហ៊ុន Roche
- ឧបសម្ព័ន្ធទី២៖ ការធ្វើតេស្តរហ័ស PANBIO™ COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE របស់ក្រុមហ៊ុន Abbott
- ឧបសម្ព័ន្ធទី៣៖ ការធ្វើតេស្តរហ័ស STANDARD Q COVID-19 Ag Test របស់ក្រុមហ៊ុន SD Biosensor
- ឧបសម្ព័ន្ធទី៤៖ ការធ្វើតេស្តរហ័ស SARS-CoV-2 Antigen Test by INDICAID របស់ក្រុមហ៊ុន Phase Scientific
- ឧបសម្ព័ន្ធទី៥៖ ទម្រង់ស្នើសុំធ្វើពិសោធន៍

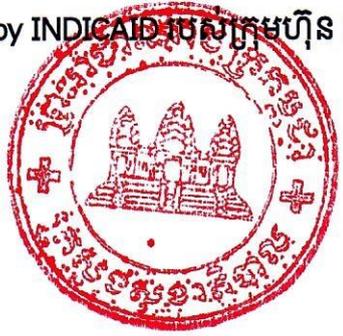

១. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩

ឧបករណ៍តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ដែលកំពុងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅលើពិភពលោក រួមទាំងឧបករណ៍តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ដែលប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជា សុទ្ធតែមានចំណុចខ្សោយមួយ គឺមានករណី "False Negative" ដែលមានន័យថា មានអ្នកផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩ មួយចំនួនតូច ដែលឧបករណ៍តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ រកមិនឃើញ ហើយចេញលទ្ធផលអវិជ្ជមានទៅវិញ។ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ ឧបករណ៍តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ទាំងនោះ គឺជាឧបករណ៍យុទ្ធសាស្ត្រដែលអាចជួយកាត់ផ្តាច់ខ្សែបណ្តាញចម្លងនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ព្រមទាំងមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើន ដើម្បីរួមចំណែកដល់ការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ជាអាទិ៍ មានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ដោយមិនតម្រូវឱ្យឆ្លងកាត់មន្ទីរពិសោធន៍, មានតម្លៃសមរម្យដែលអាចប្រើប្រាស់បានទូលំទូលាយ និងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការរកឃើញបានឆាប់រហ័សនូវមេរោគកូវីដ-១៩ ជាពិសេស នៅពេលដែលអ្នកផ្ទុកមេរោគនេះ កំពុងចេញរោគសញ្ញា ឬនៅពេលដែលចំនួនមេរោគកូវីដ-១៩ ដែលផ្ទុកក្នុងខ្លួនកើនឡើងខ្ពស់។ ដូច្នេះការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ដែលត្រឹមត្រូវ នឹងជួយពន្លឿនការរកមេរោគកូវីដ-១៩ បាននៅក្នុងស្ថានភាពចាំបាច់។

២. លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩

២.១. លក្ខខណ្ឌទាក់ទងនឹងឧបករណ៍តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩

ក្រសួងសុខាភិបាល ជាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការសម្រេចទទួលស្គាល់ឧបករណ៍តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ និងធានាមិនឱ្យមានការនាំចូលផ្តាច់មុខនូវឧបករណ៍តេស្តរហ័សនេះទេ ព្រមទាំងធានាផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍តេស្តរហ័សឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត ជាពិសេស ច្រកទ្វារចេញ-ចូលប្រទេសនៅតាមបណ្តាខេត្តជាប់ព្រំដែន។ មានតែឧបករណ៍តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាល ប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហើយដែលលទ្ធផលចេញពីការប្រើឧបករណ៍តេស្តរហ័សនេះ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធរសុខាភិបាល។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានផ្តល់ការទទួលស្គាល់ និងអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤ ប្រភេទ ដូចខាងក្រោម៖

- ១. ABBOTT PANBIO™ COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE
- ២. ROCHE SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test 25T
- ៣. STANDARD Q COVID-19 Ag Test
- ៤. INDICAID COVID-19 Rapid Antigen Test។

បន្ថែមលើប្រភេទឧបករណ៍តេស្តរហ័សទាំង ៤ ខាងលើ, ក្រសួងសុខាភិបាល នឹងសិក្សាលើឧបករណ៍តេស្តរហ័សផ្សេងទៀត ដើម្បីផ្តល់ការទទួលស្គាល់ និងការអនុញ្ញាតឱ្យមានការប្រើប្រាស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ



កម្ពុជា ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់, សុវត្ថិភាពនិងភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់, ភាពឆាប់រហ័ស នៃការរកឃើញលទ្ធផល និងថ្លៃទាបសមរម្យ។

គោលការណ៍ណែនាំប្រតិបត្តិនេះ ក៏មានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះឧបករណ៍តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែន កូវីដ-១៩ ដែលនឹងត្រូវទទួលស្គាល់នាពេលអនាគត ដោយក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរ។

២.២. លក្ខខណ្ឌរួមទាក់ទងនឹងការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរក អង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩

គ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលឯកជន, ស្ថាប័ននិងអង្គការពរដ្ឋមិនមែនសុខាភិបាល, បណ្តាច្រកទ្វារចេញ-ចូល ប្រទេស, ក្រុមហ៊ុនឯកជន រោងចក្រ-សហគ្រាស ដោយរួមទាំងកន្លែងស្នាក់នៅប្រមូលផ្តុំនៃការដ្ឋានសំណង់ និងទីកន្លែងអាជីវកម្មផ្សេងទៀត ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ដោយត្រូវ អនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំប្រតិបត្តិនេះ។ ដោយឡែក គោលការណ៍ណែនាំប្រតិបត្តិនេះ មិនមានវិសាលភាព អនុវត្តចំពោះគ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលសាធារណៈ, សេវាថែទាំ និងព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ និងសេវាដទៃទៀតដែល ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ត្រូវបន្តអនុលោម ទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំដែលកំពុងនៅជាធរមាន។

ឧបករណ៍តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់៖ (១)-នៅពេលមានការ សង្ស័យការចម្លងមេរោគកូវីដ-១៩ ដើម្បីជាវិធានការតាមដាន បង្ការ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និង (២)-នៅពេលមានការផ្ទុះឆ្លងរាលដាននៃជំងឺកូវីដ-១៩ ដើម្បីជាវិធានការស្រាវជ្រាវ និងរុករកអ្នកមានវិជ្ជមាន មេរោគកូវីដ-១៩ ដទៃទៀត តាមរយៈការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ ឬពាក់ព័ន្ធដោយប្រយោល។ ដោយឡែក ឧបករណ៍តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ នេះ នឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្តាច្រកទ្វារចេញ-ចូលប្រទេស ដើម្បីជាមធ្យោបាយក្នុងការរកឃើញឱ្យបានឆាប់រហ័សនូវបុគ្គលដែលផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩ សំដៅទប់ស្កាត់ និង គ្រប់គ្រងឱ្យបានទាន់ពេលវេលានូវការនាំចូលមេរោគកូវីដ-១៩ ជាពិសេស មេរោគប្រភេទដែលតា (Delta) និង មេរោគបំប្លែងខ្លួនថ្មីប្រភេទផ្សេងទៀត។

ឧបករណ៍តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់នៅតាមផ្ទះ ឬជាលក្ខណៈ ឯកជន ប៉ុន្តែត្រូវគោរពលក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព និងការណែនាំចាំបាច់នានា ដែលមានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ ណែនាំប្រតិបត្តិនេះ។

វិធីសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់ និងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់របស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ត្រូវ ធ្វើទៅតាមការណែនាំដែលភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍តេស្តរហ័សនីមួយៗ និងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបង្ការ និង ការត្រួតពិនិត្យការចម្លងរោគ សម្រាប់មូលដ្ឋានព្យាបាល និងថែទាំសុខភាព (Infection, Prevention and Control Guideline = IPC Guideline)។



ក្រុមគ្រូពេទ្យ រួមទាំងពេទ្យយោធា ពេទ្យការងារ ពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត និងគ្រូពេទ្យប្រចាំរោងចក្រ-សហគ្រាស ដែលចុះបញ្ជីក្នុងប្រព័ន្ធសុខភាព និងសុខភាពការងារ (Occupational Safety and Health Network = OSH-NET) នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងអ្នកទទួលបន្ទុកធ្វើតេស្តរហ័សនៅតាមស្ថាប័ន និងអង្គការរដ្ឋ និងឯកជន ក៏ដូចជានៅតាមបណ្តាច្រកទ្វារចេញ-ចូលប្រទេស ត្រូវទទួលបានការអនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តការយក សំណាកវិភាគរកមេរោគដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ប៉ុន្តែ ត្រូវទទួលបាន ការបណ្តុះបណ្តាលជាមុនអំពីរបៀបប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សនេះ និងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ដោយសុវត្ថិភាព ដោយមន្ត្រីសុខាភិបាល ឬតាមរយៈការអប់រំបណ្តុះ-បណ្តាលដែលផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ ពីសំណាក់ក្រសួង សុខាភិបាល។

នៅទីតាំងតេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩, ស្ថាប័ន និងអង្គការដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ត្រូវរៀបចំឱ្យមានទីកន្លែងដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត, ទីកន្លែង ដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ការរង់ចាំលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត និងទីកន្លែងដាច់ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបាន រកឃើញថាមានវិជ្ជមានមេរោគកូវីដ-១៩ ក្នុងអំឡុងពេលរង់ចាំការបញ្ជូនទៅទីកន្លែងព្យាបាល។

៣. គោលការណ៍នៃការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩

៣.១. គោលការណ៍ណែនាំនៃការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ សម្រាប់ទីកន្លែងផ្តល់សេវាសុខាភិបាលឯកជនស្របច្បាប់

ឧបករណ៍តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់ទីកន្លែងផ្តល់ សេវាសុខាភិបាលឯកជនស្របច្បាប់ ដែលរួមមានមន្ទីរពេទ្យឯកជន មន្ទីរពេទ្យព្យាបាល មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល និង សម្បត្តិ ព្រមទាំងគ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលឯកជនផ្សេងទៀត ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល។ គ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលឯកជនត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌដោយឡែក ក្នុងការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែន កូវីដ-១៩ ដូចខាងក្រោម៖

- ត្រូវមានបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលអំពីការយកសំណាកធ្វើតេស្តរហ័ស រកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ និងមានទីតាំងយកសំណាកសមរម្យ
- អាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងរបាយការណ៍ CamLIS ឬទម្រង់ស្នើសុំពិសោធន៍ (តេស្តកូវីដ-១៩) របស់ក្រសួងសុខាភិបាល
- ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបង្ការ និងការត្រួតពិនិត្យការចម្លងរោគសម្រាប់មូលដ្ឋាន ព្យាបាល និងថែទាំសុខភាព (IPC Guideline)
- ត្រូវធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត និងមានការយល់ព្រមពីសាមីខ្លួន



- ត្រូវមានតារាងតម្លៃធ្វើតេស្តរហ័សសមរម្យដែលអាចទទួលយកបាន និងដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈ នៅគ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលឯកជនរបស់ខ្លួន
- ត្រូវបង្ហាញលទ្ធផលវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមានលើឧបករណ៍តេស្តរហ័ស ដែលមានចុះលេខកូដ ឬឈ្មោះ ដល់សាមីខ្លួន ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ និងថតរូបទុកជាឯកសារ និង
- ក្នុងករណីរកឃើញអ្នកមានវិជ្ជមានមេរោគកូវីដ-១៩ ត្រូវជូនដំណឹងទៅមន្ត្រីសុខាភិបាល ឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដែលនៅជិតបំផុត ឬទាក់ទងទៅខ្សែទូរស័ព្ទ (Hotline) លេខ ១២២២ សម្រាប់ ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីបន្តទាក់ទងនឹងការព្យាបាល តាមរយៈការបញ្ជូន អ្នកផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩ នោះទៅមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ ឬមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ ឬ អនុវត្តគោលការណ៍នៃការព្យាបាលនៅតាមផ្ទះ យោងតាមការវាយតម្លៃកត្តាពាក់ព័ន្ធដោយមន្ត្រី សុខាភិបាល។ ចំពោះខ្សែទូរស័ព្ទ (Hotline) សម្រាប់ភូមិសាស្ត្រក្រៅពីរាជធានីភ្នំពេញ ក្រសួងសុខាភិបាល នឹងជូនដំណឹងនៅពេលក្រោយ។


៣.១.១- គោលការណ៍ណែនាំនៃការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សកេអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ សម្រាប់អ្នកមកពីគ្រោះជំងឺ

នៅពេលដែលមានផ្ទះឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងសហគមន៍, ប្រជាជនមួយចំនួនអាចឆ្លងជំងឺ កូវីដ-១៩ ដោយមិនដឹងខ្លួន។ បុគ្គលដែលមានបញ្ហាសុខភាព និងស្វែងរកការពិគ្រោះជំងឺនៅតាមគ្រឹះស្ថានសុខភាព សាធារណៈ ឬមូលដ្ឋានសុខាភិបាលឯកជនស្របច្បាប់។ ក្នុងករណីនេះ អ្នកផ្តល់សេវាសុខាភិបាល ត្រូវធ្វើតេស្ត រហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ទៅលើបុគ្គលដែលមានចេញរោគសញ្ញាជំងឺកូវីដ-១៩ (ដូចជា មានកម្ដៅ យ៉ាងតិច ៣៧.៥ អង្សាសេ ឬមានរោគសញ្ញាផ្សេងទៀតដូចជា ក្អក ហៀរសំបោរ ឈឺបំពង់ក ហត់ពិបាកដកដង្ហើម) ឬបុគ្គលប៉ះពាល់នឹងអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ឬបុគ្គលដែលមានការសង្ស័យថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩។ ការធ្វើតេស្តនេះក៏អាចធ្វើទៅលើគ្រប់បុគ្គលដែលទៅទទួលសេវាសុខាភិបាល ដោយយោងតាមតម្រូវការចាំបាច់ និងតាមគោលការណ៍កំណត់របស់គ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលឯកជននោះ។

ប្រសិនបើលទ្ធផលវិជ្ជមាន ត្រូវដាក់អ្នកមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩ ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេ ព្រមទាំង ជូនដំណឹងទៅមន្ត្រីសុខាភិបាល ឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដែលនៅជិតបំផុត ឬទាក់ទងទៅខ្សែទូរស័ព្ទ (Hotline) លេខ ១២២២ សម្រាប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីបន្តទាក់ទងនឹងការព្យាបាល តាមរយៈការបញ្ជូនអ្នកផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩ នោះទៅមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ ឬមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ ឬអនុវត្តគោលការណ៍នៃការព្យាបាលនៅតាមផ្ទះ យោងតាមការវាយតម្លៃកត្តាពាក់ព័ន្ធ ដោយមន្ត្រីសុខាភិបាល។ ចំពោះខ្សែទូរស័ព្ទ (Hotline) សម្រាប់ភូមិសាស្ត្រក្រៅពីរាជធានីភ្នំពេញ ក្រសួងសុខាភិបាល នឹងជូនដំណឹង នៅពេលក្រោយ។



ប្រសិនបើលទ្ធផលអវិជ្ជមាន បុគ្គលដែលទៅទទួលសេវាសុខាភិបាល អាចទទួលបានការព្យាបាល ទោះបីជាគាត់មានរោគសញ្ញាជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏ដោយ ប៉ុន្តែ មន្ត្រីសុខាភិបាលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន និងគោរពតាម គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបង្ការការឆ្លងមេរោគនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។

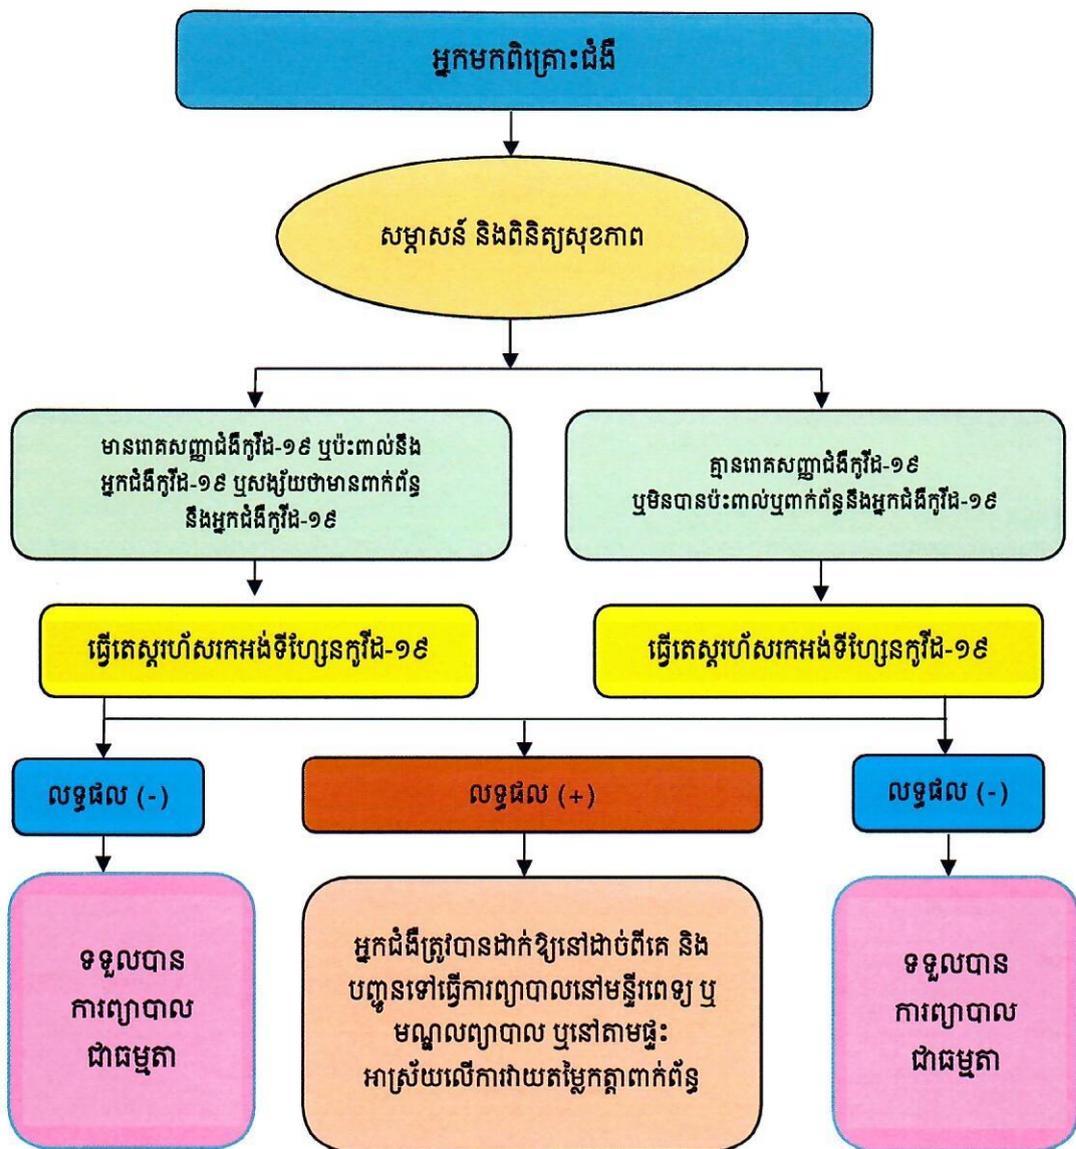

រូបភាពទី១៖ គំនូសបំព្រួញនៃការប្រើតេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ចំពោះអ្នកមកពិគ្រោះជំងឺ

៣.១.២- គោលការណ៍ណែនាំនៃការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ សម្រាប់ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់

អ្នកជំងឺដែលបញ្ជូនមកផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃមន្ទីរពេទ្យ អាចបណ្តាលមកពីជំងឺគ្រប់ប្រភេទ ហើយសុទ្ធតែ អាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់អ្នកជំងឺ។ ការធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-១៩ ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកទេស PCR ត្រូវការ ពេលយូរដែលអាចបណ្តាលឱ្យហួសពេលក្នុងការជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺ ដូច្នេះ អ្នកផ្តល់សេវាអាចប្រើប្រាស់តេស្ត រហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩។


សម្រាប់អ្នកជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដែលមានរោគសញ្ញារោគផ្លូវដង្ហើម អ្នកផ្តល់សេវាអាចប្រើតេស្តរហ័សរក អង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ហើយបើលទ្ធផលវិជ្ជមាន ត្រូវផ្តល់សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងស្ថានភាពសមស្របសម្រាប់អ្នក ជំងឺកូវីដ-១៩ និងព្យាបាលនៅកន្លែងដាច់ដោយឡែកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។ បើលទ្ធផលអវិជ្ជមាន អ្នកផ្តល់សេវាត្រូវផ្តល់



សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្ន និងត្រូវធ្វើតេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ឡើងវិញ ដោយប្រើឧបករណ៍តេស្តរហ័សប្រភេទដូចគ្នា ឬខុសគ្នា ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាល ហើយការធ្វើតេស្តរហ័សនេះ ត្រូវធ្វើឡើងដោយបុគ្គលផ្សេងគ្នា (បើអាច) និងដោយមានគម្លាតពីគ្នា ១ ម៉ោង ឬតាមការចាំបាច់។

សម្រាប់អ្នកជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដែលគ្មានរោគសញ្ញារលាកផ្លូវដង្ហើម អ្នកផ្តល់សេវាអាចប្រើតេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ហើយបើលទ្ធផលវិជ្ជមាន ត្រូវផ្តល់សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងស្ថានភាពសមស្របសម្រាប់អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ និងព្យាបាលនៅកន្លែងដាច់ដោយឡែកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។ បើលទ្ធផលអវិជ្ជមាន អ្នកផ្តល់សេវាត្រូវផ្តល់សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ធម្មតា និងដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្ន។

ខណៈដែលការផ្តល់សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ មានភាពចាំបាច់និងបន្ទាន់ក្នុងការសង្គ្រោះជីវិត, ការធ្វើតេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ជាកិច្ចការចាំបាច់ ប៉ុន្តែអាចធ្វើបានបន្ទាប់ពីការសង្គ្រោះបន្ទាន់។ ក្នុងន័យនេះ គ្រូពេទ្យទាំងអស់នៅផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ ត្រូវពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួន (Personal Protection Equipment = PPE) យ៉ាងហោចណាស់ក្នុងកម្រិតទី២ ដើម្បីការពារខ្លួនពីការឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ ក្នុងករណីអ្នកជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់មានវិជ្ជមានមេរោគកូវីដ-១៩។

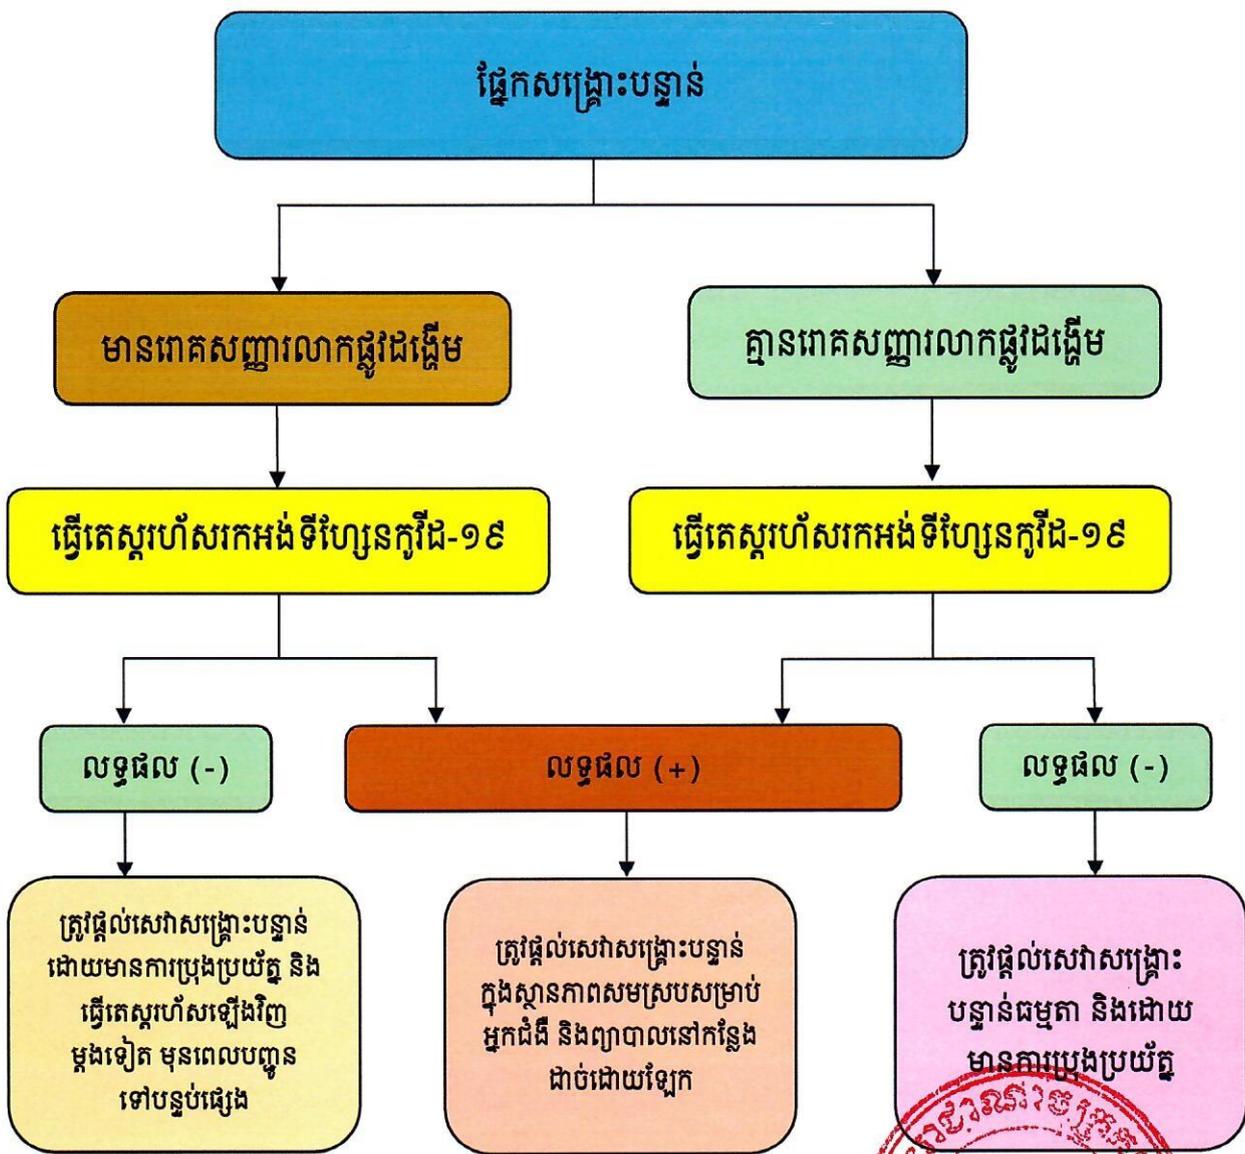

រូបភាពទី២៖ គំនូសបំព្រួញនៃការប្រើតេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ចំពោះផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់



៣.១.៣- ការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យ ផ្ទៃក្នុងនៅទីកន្លែងធ្វើការ ដើម្បីតាមដាន បង្ការ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លង រាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩

គ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលឯកជន គឺជាទីកន្លែងដែលមានអ្នកជំងឺចេញ-ចូលដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាសុខាភិបាល ជាប្រចាំ។ ក្នុងពេលដែលមានការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងសហគមន៍ បុគ្គលិកដែលបម្រើការងារក្នុង វិស័យនេះ ប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃការជួបផ្ទាល់ជាមួយអ្នកមានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ និងឆ្លងជំងឺនេះពីអ្នកជំងឺ។ ទន្ទឹមនេះ បុគ្គលិកផ្នែកសុខាភិបាលដែលមានផ្ទុកមេរោគនេះ ហើយដែលមិនទទួលបានការធ្វើតេស្តដើម្បីវិភាគ រកមេរោគឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងជាប់ជាប្រចាំ ក៏អាចបង្កើតបានជាហានិភ័យនៃការចម្លងជំងឺនេះដល់អ្នកជំងឺ ដែល ទៅប្រើប្រាស់សេវាសុខាភិបាលនៅទីកន្លែងរបស់ខ្លួន។ ដូចនេះ បន្ថែមលើវិធានការសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខាភិបាល និងការចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩, ការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ទៅលើបុគ្គលិក ដែលបម្រើការងារក្នុងគ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលឯកជន គឺជាវិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ កូវីដ-១៩ ជាពិសេស ការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សនេះ គឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អមួយក្នុងការរកឃើញឱ្យបានឆាប់រហ័ស នូវមេរោគកូវីដ-១៩ ដើម្បីកាត់ផ្តាច់ការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគនេះ នៅក្នុងគ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលឯកជន ព្រមទាំង បង្កើនបាននូវជំនឿទុកចិត្តពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាសុខាភិបាលឯកជននេះ។

គ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលឯកជន អាចរៀបចំឱ្យមានការធ្វើតេស្តរហ័សលើបុគ្គលិកបម្រើការរបស់ខ្លួនជាប់ ជាប្រចាំ និងត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនិងការយល់ព្រមពីបុគ្គលិកបម្រើការងាររបស់ខ្លួន។

វិធានផ្នែកសុវត្ថិភាពទាក់ទងនឹងការធ្វើតេស្តរហ័ស ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងបន្តលើអ្នកដែលត្រូវបានរកឃើញ វិជ្ជមានមេរោគកូវីដ-១៩ ត្រូវអនុវត្តដូចគ្នានឹងគោលការណ៍ណែនាំក្នុងចំណុច ៣.១.១ និង ៣.១.២ ខាងលើនេះ។

៣.២. គោលការណ៍ណែនាំនៃការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ នៅតាម ស្ថាប័ននិងអង្គការរដ្ឋមិនមែនសុខាភិបាល, ក្រុមហ៊ុនឯកជន រោងចក្រសហគ្រាស ដោយរួមទាំងកន្លែងស្នាក់នៅប្រមូលផ្តុំនៃការដ្ឋានសំណង់ និងទីកន្លែងលើវត្តមាន ផ្សេងទៀត

បន្ថែមលើការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខាភិបាលឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន ដូចជា ការលាងសម្អាតដៃ ដោយអាល់កុល ឬដែល អនាម័យផ្លូវដង្ហើម ការវាស់កម្ដៅ ការពាក់ម៉ាស់ និងការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលនិង សង្គម ដែលមានភាពចាំបាច់ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩, តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ ដើម្បីជាយន្តការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង ការឃ្នាំមើល តាមដាន ទប់ស្កាត់ និងបង្ការការ ឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងចំណោមមន្ត្រី បុគ្គលិក ឬកម្មករ-និយោជិតរបស់ខ្លួន ក៏ដូចជារដើម្បីស្វែងរក ករណីវិជ្ជមានឱ្យបានឆាប់រហ័ស ក្នុងករណីសង្ស័យមានការឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ នៅទីកន្លែងនោះ ព្រមទាំង



ស្វែងរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ និងដោយប្រយោល បានទាន់ពេលវេលា និងព្រែកចេញពីមន្ត្រី បុគ្គលិក ឬ កម្មករ-និយោជិត ដែលមិនមានការពាក់ព័ន្ធ ក្នុងគោលបំណងធានានិរន្តរភាពការងារនៅក្នុងបណ្តាស្ថាប័ន និង អង្គការរដ្ឋ និងឯកជនផងដែរ។


ក្នុងករណីមានការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងស្ថាប័ន និងអង្គការរដ្ឋ និងឯកជន មន្ត្រី បុគ្គលិក ឬកម្មករ-និយោជិត នឹងត្រូវព្រែកជា ២ ក្រុម ដើម្បីធ្វើការសម្ភាស និងពិនិត្យសុខភាព ដូចខាងក្រោម៖

- ក្រុមទី១៖ បុគ្គលដែលមានការសង្ស័យឬមានរោគសញ្ញា ឬបុគ្គលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយអ្នកផ្ទុក មេរោគកូវីដ-១៩ ទោះមានឬគ្មានរោគសញ្ញាក៏ដោយ ត្រូវធ្វើតេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩។
- ក្រុមទី២៖ បុគ្គលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយប្រយោលជាមួយអ្នកផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩និងគ្មានរោគសញ្ញា និងបុគ្គលដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩ អាចរស់នៅ និងធ្វើការបានជា ធម្មតា ដោយត្រូវគោរពតាមវិធានសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខាភិបាល។

ចំពោះអ្នកមានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ត្រូវដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេ ហើយស្ថាប័ន អង្គការពាក់ព័ន្ធត្រូវ ជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ទៅមន្ត្រីសុខាភិបាល ឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដែលនៅជិតបំផុត ឬទាក់ទងទៅខ្សែ ទូរស័ព្ទ (Hotline) លេខ ១២២២ សម្រាប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីបន្តទាក់ទងនឹង ការព្យាបាល តាមរយៈការបញ្ជូនអ្នកផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩ នោះទៅមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ ឬមណ្ឌល ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ ឬអនុវត្តគោលការណ៍នៃការព្យាបាលនៅតាមផ្ទះ យោងតាមការវាយតម្លៃកត្តាពាក់ព័ន្ធ ដោយមន្ត្រីសុខាភិបាល។ ចំពោះខ្សែទូរស័ព្ទ (Hotline) សម្រាប់ភូមិសាស្ត្រក្រៅពីរាជធានីភ្នំពេញ ក្រសួងសុខាភិបាល នឹងជូនដំណឹងនៅពេលក្រោយ។ ចំពោះអ្នកអវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័កនៅមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ឬ នៅតាមផ្ទះ អាស្រ័យលើការវាយតម្លៃកត្តាពាក់ព័ន្ធ។

វិធានខាងលើនេះ ក៏ត្រូវអនុវត្តផងដែរ នៅពេលស្ថាប័ននិងអង្គការរដ្ឋមិនមែនសុខាភិបាល, ក្រុមហ៊ុនឯកជន រោងចក្រ-សហគ្រាស ដោយរួមទាំងកន្លែងស្នាក់នៅប្រមូលផ្តុំនៃការដ្ឋានសំណង់ និងទីកន្លែងអាជីវកម្មផ្សេងទៀត អនុវត្តការធ្វើតេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ជាលក្ខណៈផ្ទៃក្នុងប្រចាំសប្តាហ៍ ប្រចាំអឌ្ឍមាស និងប្រចាំខែ លើបុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមានហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ឬលើមុខសញ្ញាដែលមានហានិភ័យ នៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យឃ្នាំមើលកូវីដ-១៩ នៃប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព និងសុខភាពការងារ (OSH-NET) របស់ក្រសួង ការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់វិស័យការងារ។



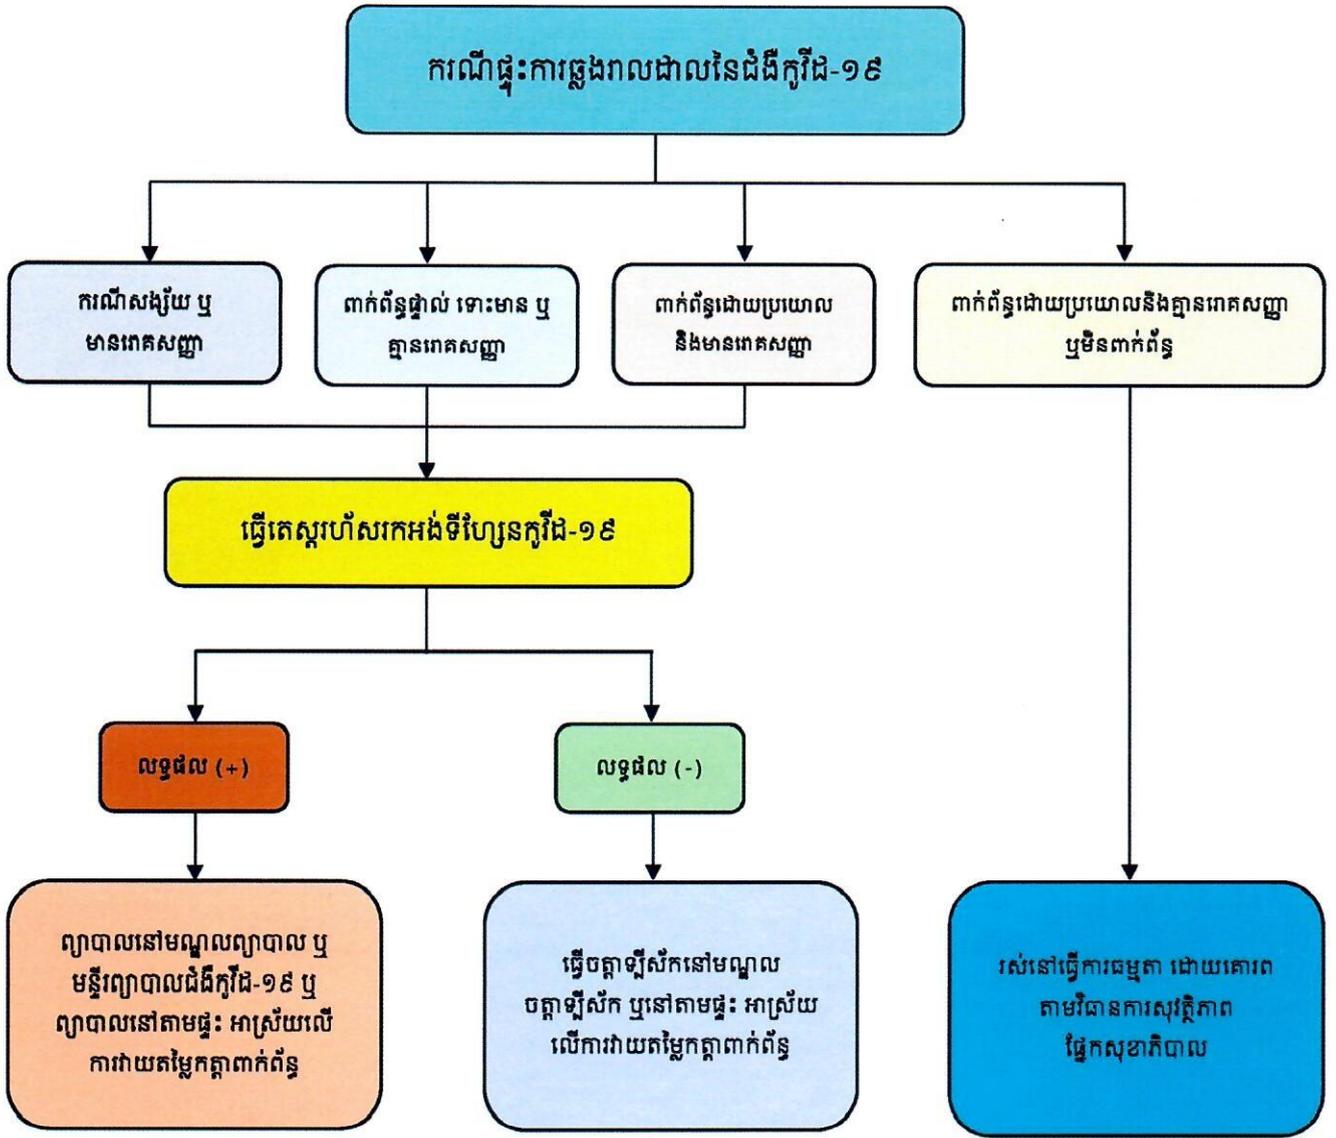


រូបភាពទី៣៖ គំនូសបំព្រួញនៃការប្រើតេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ នៅតាមស្ថាប័ននិងអង្គការរដ្ឋ មិនមែនសុខាភិបាល, ក្រុមហ៊ុនឯកជន រោងចក្រ-សហគ្រាស ដោយរួមទាំងកន្លែងស្នាក់នៅប្រមូលផ្តុំនៃ ការដ្ឋានសំណង់ និងទីកន្លែងអាជីវកម្មផ្សេងទៀត

៣.៣. គោលការណ៍ណែនាំនៃការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ នៅតាមប្រកាសចេញ-ចូលប្រទេស

ដោយផ្អែកតាមស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងវត្តមាននៃករណីនាំចូលមកក្នុង ប្រទេសកម្ពុជានូវមេរោគបំប្លែងខ្លួនថ្មីប្រភេទដែលតា (Delta) ក៏ដូចជាមេរោគបំប្លែងខ្លួនថ្មីជាយថាហេតុ ផ្សេងទៀត ព្រមទាំងដើម្បីបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការចម្លងនៃជំងឺកូវីដ-១៩ បំប្លែងខ្លួនថ្មីចូលក្នុងសហគមន៍, ការត្រួត ពិនិត្យសុខភាពនិងការធ្វើតេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ត្រូវអនុវត្តចំពោះគ្រប់អ្នកដំណើរទាំងអស់ (ទោះមាន ឬគ្មានរោគសញ្ញា) ដែលចូលមកប្រទេសកម្ពុជា តាមប្រកាសចេញ-ចូលប្រទេស។ ចំពោះអ្នកដំណើរដែលធ្វើ ដំណើរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតាមប្រកាសដែនគោក និងព្រំដែនទឹក និងត្រូវបានកំណត់ថាមានលទ្ធផល អវិជ្ជមានដោយឧបករណ៍តេស្តរហ័ស ត្រូវអនុវត្តការធ្វើចត្តាឡីស័កនៅមណ្ឌលចត្តាឡីស័កដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន



បានរៀបចំនៅច្រកព្រំដែន ចំណែកឯអ្នកដំណើរដែលត្រូវបានរកឃើញមានលទ្ធផលវិជ្ជមាន ត្រូវបញ្ជូនទៅ ព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាល ឬមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩។ ដោយឡែក ចំពោះអ្នកដំណើរចូលមក ប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រកទ្វារចេញ-ចូលប្រទេស តាមផ្លូវអាកាស ត្រូវបន្តអនុវត្តការធ្វើតេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែន កូវីដ-១៩ និងតេស្ត RT-PCR។

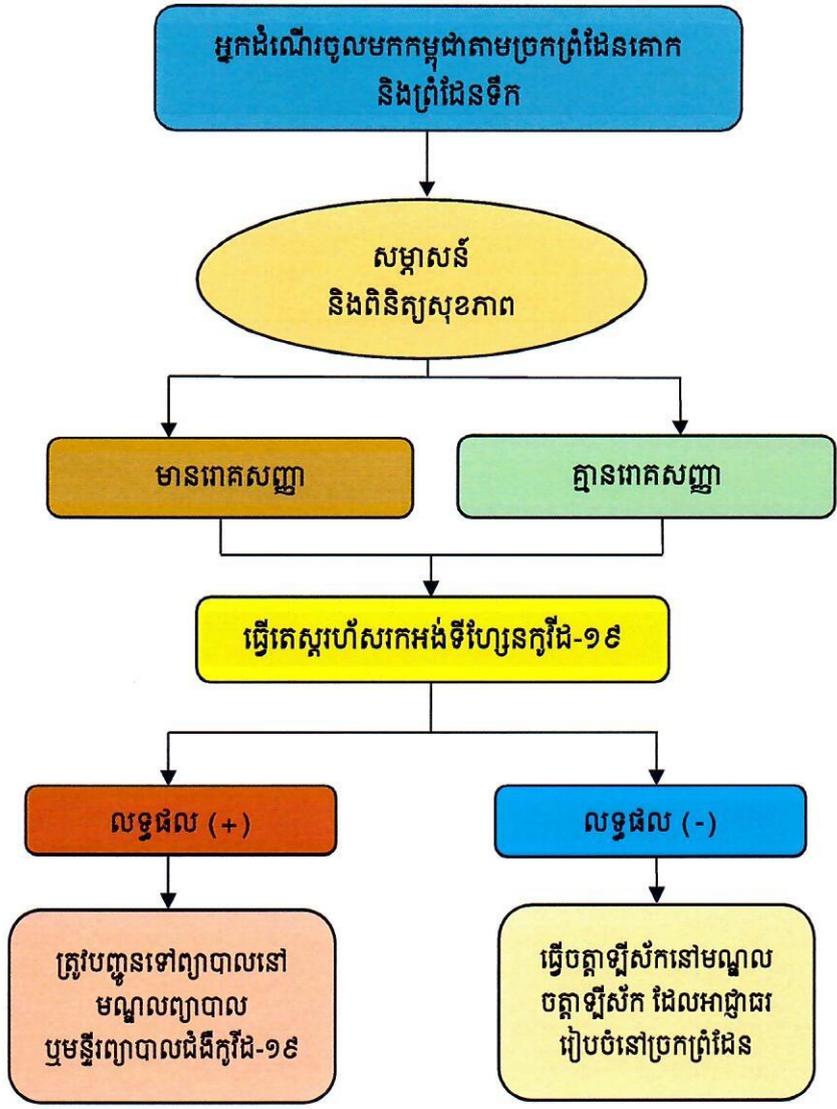

រូបភាពទី៤៖ គំនូសបំព្រួញនៃការប្រើតេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ចំពោះអ្នកដំណើរចូលមក កម្ពុជាតាមច្រកព្រំដែនគោក និងព្រំដែនទឹក

៣.៤. គោលការណ៍ណែនាំនៃការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ជាលក្ខណៈឯកជន

បុគ្គលដែលមានការសង្ស័យថាអាចមានឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ អាចប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែន កូវីដ-១៩ ដោយខ្លួនឯង ដោយត្រូវអនុវត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមវិធីសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់ និងការគ្រប់គ្រង កាកសំណល់របស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ (ការណែនាំលម្អិតមានក្នុងមួយឧបករណ៍តេស្តរហ័ស



នីមួយៗ) និងត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខាភិបាល ដើម្បីចៀសវាងការចម្លងមេរោគ កូវីដ-១៩ ជាយថាហេតុ។

សាមីខ្លួនដែលបានធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-១៩ ដោយខ្លួនឯង ហើយបានរកឃើញវិជ្ជមានមេរោគកូវីដ-១៩ មានកាតព្វកិច្ចជូនដំណឹងទៅមន្ត្រីសុខាភិបាល ឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដែលនៅជិតបំផុត ឬទាក់ទង ទៅខ្សែទូរស័ព្ទ (Hotline) លេខ ១២២២ សម្រាប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីបន្តទាក់ទង នឹងការព្យាបាល ដើម្បីទទួលបាននូវសេវាព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ ឬមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ កូវីដ-១៩ ឬអនុវត្តគោលការណ៍នៃការព្យាបាលនៅតាមផ្ទះ យោងតាមការវាយតម្លៃកត្តាពាក់ព័ន្ធ ដោយមន្ត្រី សុខាភិបាល។ ចំពោះខ្សែទូរស័ព្ទ (Hotline) សម្រាប់ភូមិសាស្ត្រក្រៅពីរាជធានីភ្នំពេញ ក្រសួងសុខាភិបាល នឹង ជូនដំណឹងនៅពេលក្រោយ។

៤. យន្តការបន្ទាប់ពីការទទួលបានលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តរហ័សករណីសម្រាប់វិជ្ជមានកូវីដ-១៩

បន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តរហ័សស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំដូចបានកំណត់ខាងលើ និងក្នុងករណីដែលត្រូវ បានរកឃើញថាមានវិជ្ជមានមេរោគកូវីដ-១៩, គ្រូពេទ្យ អ្នកទទួលបន្ទុកធ្វើតេស្តរហ័ស អ្នកតំណាងនៃស្ថាប័នឬ អង្គការពាក់ព័ន្ធ ឬសាមីខ្លួនដែលបានធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-១៩ដោយខ្លួនឯង មានកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ ក្នុងការជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ទៅមន្ត្រីសុខាភិបាល ឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដែលនៅជិតបំផុត ឬទាក់ទង ទៅខ្សែទូរស័ព្ទ (Hotline) លេខ ១២២២ សម្រាប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីបន្តទាក់ទងនឹង ការព្យាបាល តាមរយៈការបញ្ជូនអ្នកផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩ នោះទៅមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ ឬមណ្ឌល ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ ឬអនុវត្តគោលការណ៍នៃការព្យាបាលនៅតាមផ្ទះ យោងតាមការវាយតម្លៃកត្តាពាក់ព័ន្ធ ដោយមន្ត្រីសុខាភិបាល។ ចំពោះខ្សែទូរស័ព្ទ (Hotline) សម្រាប់ភូមិសាស្ត្រក្រៅពីរាជធានីភ្នំពេញ ក្រសួងសុខាភិបាល នឹងជូនដំណឹងនៅពេលក្រោយ។ ដោយឡែក ចំពោះបុគ្គលដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានវិជ្ជមានមេរោគកូវីដ-១៩ នៅតាមច្រកចេញ-ចូលព្រំដែន ត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទីកន្លែងព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយឡែក នៅតាមច្រក ព្រំដែននោះ។


ចំពោះបុគ្គលដែលត្រូវបានរកឃើញថាវិជ្ជមានមេរោគកូវីដ-១៩ និងក្នុងករណីដែលតម្រូវឱ្យធ្វើចត្តាឡីស័ក ត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំ និងវិធានផ្នែកសុខាភិបាលជាធរមាន។



ឧបសម្ព័ន្ធទី ១: ការធ្វើតេស្តរហ័ស SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test របស់ក្រុមហ៊ុន Roche

ការធ្វើតេស្តរហ័ស SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (ក្រុមហ៊ុន Roche)

1



ប្រើតំបារសំឡីតូចដែលភ្ជាប់មកជាមួយប្រអប់តេស្ត។ គ្មារយកសំណាកពីក្នុងរន្ធច្រមុះ ដោយបង្វិល 3-4 ជុំ រួចដកតំបារសំឡីចេញវិញ ជួមៗ។

2




ដាក់តំបារសំឡីទៅក្នុងទីបបាសហ្វ័រ បង្វិលចុះឡើងឲ្យបានច្រើនជាង ៥ ដង រួចយកតំបារសំឡីចេញ។

3




បិទគម្របទីបបាសហ្វ័រ

4

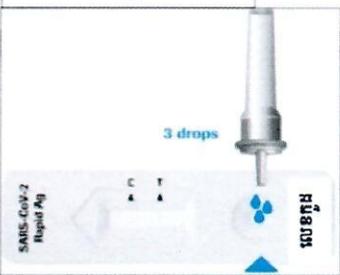

អង្រួនឲ្យសព្វល្អ រួចច្របាច់ទីបបាសហ្វ័របន្តក់ចូល ចំនួន ៣ តំណក់ទៅក្នុងបន្ទះតេស្ត។

5

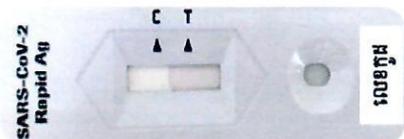

អានលទ្ធផលចន្លោះពី 15-30 នាទី។ មិនត្រូវអានលទ្ធផលលើសពី ៣០នាទី។


6 អានលទ្ធផលតាមរូបភាពខាងក្រោម៖



លទ្ធផលវិជ្ជមាន


លទ្ធផលអវិជ្ជមាន

លទ្ធផលមិនអាច តំណក់បាន

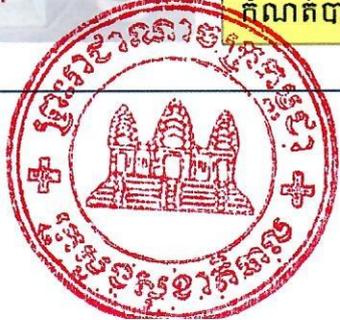


ការធ្វើតេស្តរហ័ស SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (ក្រុមហ៊ុន Abbott)

1

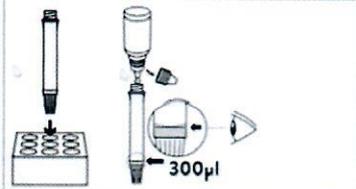


បន្តក់សូលុយស្យុងបាសហ្វ័រទៅក្នុងទីប Extraction រហូតដល់ចំនុចខ្សែក្រិតលើទីប (300µl) ។

2

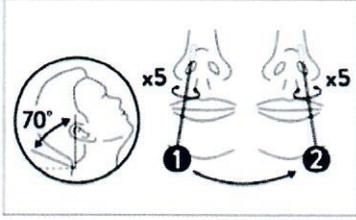

ប្រើតំបារសំឡីតូចដែលភ្ជាប់មកជាមួយប្រអប់តេស្ត។ គ្បារយកសំណាកពីក្នុងរន្ធច្រមុះ (nasal swab) ជម្រៅប្រហែល ២សម ឬរហូតដល់គល់ច្រមុះដោយបង្វិល ៥ ជុំពីរន្ធច្រមុះទាំងសងខាងដោយប្រើតំបារតែមួយ រួចដកចេញវិញផ្ទុះៗ។

3

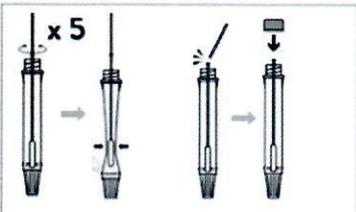


ដាក់តំបារសំឡីដែលគ្បាររួចទៅក្នុងទីប Extraction រួចបង្វិលចុះឡើងឲ្យបានច្រើនជាង ៥ដង រួចច្របាច់ទីបដើម្បីឲ្យទឹកក្នុងតំបារសំឡីស្រក់ចុះអស់ ហើយកាច់តំបារសំឡី រួចបិទគម្របទីប។

4



អង្រួនទីប Extraction ឲ្យសព្វល្អ រួចមូលគម្របទីបខាងក្រោមចេញ បន្ទាប់មកច្របាច់ទីបបន្តក់ចូលចំនួន ៥ តំណក់ទៅក្នុងបន្ទះតេស្ត។

5

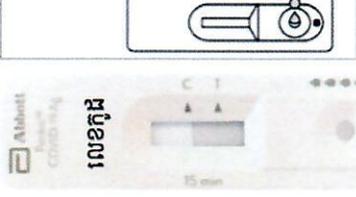

ពិនិត្យលទ្ធផលរយៈពេល 15 នាទី។ មិនត្រូវពិនិត្យលទ្ធផលលើសពី ២០នាទីទេ។

6 ពិនិត្យលទ្ធផលតាមរូបភាពខាងក្រោម៖



លទ្ធផលវិជ្ជមាន


លទ្ធផលអវិជ្ជមាន

លទ្ធផលមិនអាចកំណត់បាន




ការធ្វើតេស្តរហ័ស STANDARD Q COVID-19 Ag Test

1



ប្រើតំបន់សំឡីតូចដែលភ្ជាប់មកជាមួយប្រអប់តេស្ត។ គ្បារយកសំណាកពីក្នុងរន្ធច្រមុះឲ្យដល់ហ្វារាំង (nasopharyngeal swab) ដោយបង្វិល 3-4 ជុំ រួចដកតំបន់សំឡីចេញវិញម្តង។

2




ដាក់តំបន់សំឡីទៅក្នុងទីបបាសហ្វ័រ (Extraction buffer tube) បន្ទាប់មកបង្វិលឲ្យបានច្រើនជាង ៥ដង រួចច្របាច់ទីបបាសហ្វ័រ ដើម្បីឲ្យដំណក់ទឹកស្រក់ចុះពីតំបន់សំឡីឲ្យអស់ ទើបដកតំបន់សំឡីចេញ ហើយចោលទៅក្នុងធុងសម្រាមឆ្លង។

3



បិទគម្របទីបបាសហ្វ័រ

4

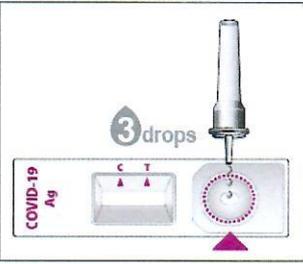

អង្រួនឲ្យសព្វល្អ រួចច្របាច់ទីបបាសហ្វ័របន្តក់ចូល ចំនួន ៣ តំណក់ទៅក្នុងបន្ទះតេស្ត។



5



ពិនិត្យលទ្ធផលចន្លោះពី 15- 30 នាទី។ មិនត្រូវពិនិត្យលទ្ធផលលើសពី ៣០នាទីទេ។



6 ពិនិត្យលទ្ធផលតាមរូបភាពខាងក្រោម៖

		លទ្ធផលវិជ្ជមាន
		លទ្ធផលអវិជ្ជមាន
		លទ្ធផលមិនអាចកំណត់បាន




វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្តរហ័សរក SARS-CoV-2 Antigen Test by INDICAID

1



យកឧបករណ៍ធ្វើតេស្តចេញពីប្រអប់ហើយរក្សាទុកនៅកន្លែងស្អាតមុននឹងធ្វើតេស្ត។

2

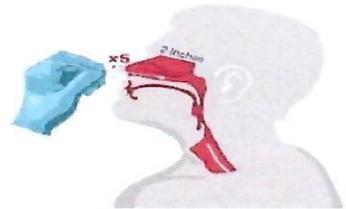

ដាក់អ្នកជំងឺអង្គុយក្នុងទីតាំងត្រឹមត្រូវ។ ហោកកញ្ចប់យកដំបាប់ឡីចេញ បន្ទាប់មកស៊ីដំបាប់ឡីចូលរន្ធច្រមុះ(Nasal) ម្ខាងម្ខាង ផ្ទៃមុខប្រហែល 2.5 cm រហូតដល់ទីតាំងយក បង្វិលវាផ្ទៃមុខចំនួន៥ដង។ យកដំបាប់ឡីដដែលស៊ីចូលរន្ធច្រមុះម្ខាងទៀតធ្វើដូចលើកទីមួយ។

3



ចូលគំរប់ដបសូលុយស្យុងបន្ទាប់មកដាក់ដំបាប់ឡីចូលហើយបង្វិលវាអោយបាន២០ដង គាតាថាដំបាប់ឡីនិងសូលុយស្យុងគឺសព្វល្អដោយពាសជាមួយជញ្ជាំងនៃដប ដកដំបាប់ឡីចេញហើយចោលក្នុងថង់សំរាមឆ្គង។

4




ចូលគំរប់ដបអោយតឹងណែនល្អ។

5



ចូលគំរប់ផ្នែកខាងលើដោយប្រុងប្រយ័ត្ន

6




កាន់ដបអោយត្រង់ហើយបន្តកុំចូលទៅក្នុងរន្ធចំនួន៣ដំណាក់ក្លាម។

7




អានលទ្ធផលក្នុងរយៈពេល ២០ នាទី។ កុំអានលទ្ធផលលើពី ២៥នាទី។

8



National Institute of Public Health/National Public Health Laboratory

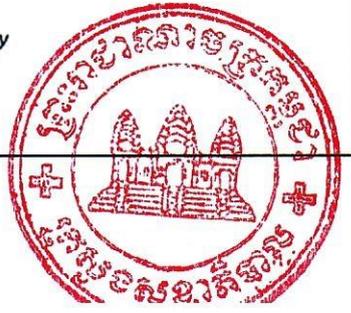




ទម្រង់ស្នើសុំធ្វើពិសោធន៍

Laboratory Request Form

កំណែថ្ងៃទី ០១ មករា ២០២១
Updated on 01 January 2021

គ្រឹះស្ថានសុខាភិបាល: <i>Health Facility :</i>		កាលបរិច្ឆេទ <i>Date/日期</i>	
ឈ្មោះអ្នកបំពេញទម្រង់: <i>Completed by :</i>		លេខទូរស័ព្ទ <i>Telephone/電話</i>	
បំណងនៃការធ្វើតេស្ត <i>Reasons for testing 测试目的</i>	<input type="checkbox"/> សង្ស័យ <input type="checkbox"/> រលាកសួត <input type="checkbox"/> បុគ្គលិកពេទ្យ <input type="checkbox"/> ពលករ <input type="checkbox"/> តាមដាន Suspect/嫌疑 Pneumonia/肺炎 HCW/医护人员 Migrants/劳工 Follow-up/复查 <input type="checkbox"/> ផ្សេងទៀត Other/其他 <input type="checkbox"/> ប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ឈ្មោះ: _____ ប្រភេទការប៉ះពាល់: <input type="checkbox"/> ផ្ទាល់ <input type="checkbox"/> មិនផ្ទាល់ Contact with COVID cases /新型冠状病毒病毒密切接触者 Type of contact Direct Indirect		
ព័ត៌មានអ្នកជំងឺ/Patient information/患者信息			
ឈ្មោះអ្នកជំងឺ <i>Patient Name/患者姓名</i>		លេខសំគាល់ <i>Patient ID</i>	
ភេទ <i>Sex /性别</i>	<input type="checkbox"/> ប្រុស <input type="checkbox"/> ស្រី <i>Male /男 Female /女</i>	អាយុ <i>Age /年龄</i>	
សញ្ជាតិ <i>Nationality /国籍</i>		លេខទូរស័ព្ទ <i>Telephone/電話</i>	
អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន <i>Address /地址</i>	កន្លែងស្នាក់នៅ លេខផ្ទះ: លេខផ្លូវ: <i>Residence 住所 House 家 Street 路号</i> ភូមិ ឃុំ ស្រុក ខេត្ត <i>Village 乡村 Commune 公社 District 区 Province 省</i>		
រោគសញ្ញាក្លិនិក <i>Clinical Symptoms 临床症状</i>	<input type="checkbox"/> គ្រុនក្តៅ <input type="checkbox"/> ក្អក <input type="checkbox"/> ហៀរសំបោរ <input type="checkbox"/> ឈឺបំពង់ក <input type="checkbox"/> ពិបាកដកដង្ហើម <input type="checkbox"/> គ្មាន <i>Fever Cough Runny Nose Sore Throat Difficulty Breathing No symptoms</i> 发烧 咳嗽 流鼻涕 喉咙痛 呼吸困难 没有症状		
ថ្ងៃចេញរោគសញ្ញា <i>Date of onset /发病日期</i>		ធ្លាប់កើតជំងឺកូវីដ-១៩ឬទេ? <i>History of COVID-19 positive? 你曾经有过新冠肺炎病毒吗?</i>	<input type="checkbox"/> ទេ <input type="checkbox"/> មាន ថ្ងៃតេស្ត: <i>No Yes Test Date:</i> 没有 有 检测日期
ប្រវត្តិធ្វើដំណើរ <i>Travel history/旅行历史</i>	ឈ្មោះខេត្ត/ប្រទេស <i>Province/Country 国家名称</i>		ថ្ងៃមកដល់ <i>Date of arrival 到达日期</i>
	លិខិតឆ្លងដែន/អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ <i>Passport No /护照号</i>		លេខកៅអី <i>Seat No/ 座号</i>
	រៀបរាប់ប្រទេសដែលបានធ្វើដំណើរក្នុងរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ មុនមកដល់កម្ពុជា។	1..... 2..... 3..... 4..... 5..... 6.....	
ផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍/Laboratory			
ទីកន្លែងប្រមូលវត្ថុវិភាគ <i>Place of collection</i>		ថ្ងៃយកវត្ថុវិភាគ <i>Date of collection</i>	
ប្រភេទវត្ថុវិភាគ <i>Type of specimen</i>	<input type="checkbox"/> ច្រមុះ <input type="checkbox"/> បំពង់ក <input type="checkbox"/> ផ្សេងទៀត/Others <i>Nasopharyngeal Oropharyngeal </i>	មន្ទីរពិសោធន៍ Laboratory <input type="checkbox"/> IPC <input type="checkbox"/> NIPH <input type="checkbox"/> SRH <input type="checkbox"/> UHS	
វត្ថុវិភាគលើកទី(គូសរង្វង់) <i>N° of Sample (circle)</i>	1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 	
ឈ្មោះអ្នកប្រមូល <i>Sample collector</i>		លេខទូរស័ព្ទ <i>Telephone</i>	

ហត្ថលេខា / Signature:

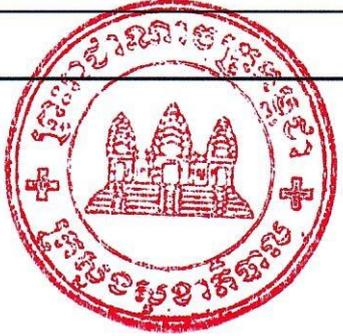

ការបកស្រាយ Field definitions

1. គ្រឹះស្ថានសុខាភិបាល:	ឈ្មោះគ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការយកសំណាក។ ឈ្មោះមន្ទីរសុខាភិបាល ស្រុកប្រតិបត្តិ មន្ទីរពេទ្យ មណ្ឌលសុខភាព និងនាយកដ្ឋានពេទ្យការងារ នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
2. កាលបរិច្ឆេទ	កាលបរិច្ឆេទនៃការបំពេញទម្រង់។ ត្រូវបំពេញតាមលំដាប់ ថ្ងៃ / ខែ / ឆ្នាំ (dd/mm/yyyy)។ ឧ. 21/01/2020
3. ឈ្មោះអ្នកបំពេញទម្រង់:	ឈ្មោះបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលបំពេញទម្រង់
4. លេខទូរស័ព្ទ	លេខទូរស័ព្ទរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលបំពេញទម្រង់
5. បំណងនៃការធ្វើតេស្ត	សូមជ្រើសរើសបំណងនៃការធ្វើតេស្តតែមួយគត់ និង ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចជា: → សង្ស័យ: សម្រាប់បុគ្គលដែលមានរោគសញ្ញា និង ប្រវត្តិធ្វើធ្វើដំណើរត្រូវនិយមន័យរបស់ជំងឺកូវីដ → រោគស្ថិត: សម្រាប់អ្នកជំងឺរោគស្ថិតដែលកំពុងសម្រាកពេទ្យ → បុគ្គលិកពេទ្យ: បុគ្គលសុខាភិបាលដែលត្រូវនិយមន័យសង្ស័យ → ពលករ: បុគ្គលចំណាកស្រុកដែលត្រូវបំបែកពីក្រៅប្រទេស។ ប្រសិនបើមានរោគសញ្ញាសូមបញ្ជាក់ពីរោគសញ្ញារបស់គាត់នៅសំណួរទី 10 និង 11 → តាមដាន: សម្រាប់បុគ្គលទាំងអស់ត្រូវធ្វើតេស្តលើកដំបូង ទី ២ ឡើងទៅជាពិសេសសម្រាប់អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ អ្នកប៉ះពាល់ ពលករ ឬ ការតាមដានផ្សេងទៀត។ → អ្នកប៉ះពាល់: អ្នកដែលបានប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ និងបញ្ជាក់ពីប្រភេទនៃការប៉ះពាល់ ដែលអាចមាន ផ្ទាល់ ឬ មិនផ្ទាល់ → យន្តការ ឬប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលជំងឺកូវីដ-១៩ (OSH នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ)
6. ឈ្មោះអ្នកជំងឺ ភេទ អាយុ	បំពេញឈ្មោះ ភេទ និង អាយុ បុគ្គលដែលអ្នកត្រូវយកសំណាក។ បើអាយុតូចជាងមួយឆ្នាំសូមបញ្ជាក់ជាខែ ឬ ថ្ងៃ
7. សញ្ជាតិ	បំពេញសញ្ជាតិបុគ្គលដែលត្រូវយកសំណាក។ បើមានពីរសូមបំពេញទាំងពីរ
8. លេខទូរស័ព្ទ	សរសេរលេខទូរស័ព្ទដែលអាចទំនាក់ទំនងបានរបស់បុគ្គលដែលត្រូវយកសំណាក។ បើមានពីរសូមបំពេញទាំងពីរ។ ប្រសិនបើគ្មានអាចបំពេញប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមផ្សេងទៀតដូចជា Facebook, Telegram, Skype, line, whatapps, wechat .etc.
9. អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន	អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្នដែលអ្នកជំងឺស្នាក់នៅ ឬ នឹងទៅស្នាក់នៅ។ សូមរៀបរយសរសេរតាមលិខិតឆ្លងដែន/អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
10. រោគសញ្ញាគ្លីនិក	រោគសញ្ញាគ្លីនិករបស់បុគ្គលដែលត្រូវយកសំណាក។ ប្រសិនបើមិនមាន សូមជ្រើសរើសយកពាក្យថា "គ្មាន"
11. ថ្ងៃចេញរោគសញ្ញា	កាលបរិច្ឆេទនៃការចេញរោគសញ្ញាដំបូង។ ត្រូវបំពេញតាមលំដាប់ ថ្ងៃ / ខែ / ឆ្នាំ (dd/mm/yyyy)។ ឧ. 21/01/2020
12. ធ្លាប់កើតជំងឺកូវីដ-១៩ឬទេ	សាកសួរអ្នកត្រូវធ្វើសំណាកអំពីប្រវត្តិនៃកើតជំងឺកូវីដ ប្រសិនបើគាត់ធ្លាប់កើតសូមជ្រើសរើសយក "មាន" រួចបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទនៃការធ្វើតេស្តវិជ្ជមានលើកដំបូង។
13. ប្រវត្តិធ្វើដំណើរ	បញ្ចូលឈ្មោះខេត្ត/តំបន់/ប្រទេស កាលបរិច្ឆេទ ដែលបុគ្គលបានឆ្លងកាត់ក្នុងរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃមុន និង លេខលិខិតឆ្លងដែន ឬ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ។ សម្រាប់អ្នកដំណើរតាមយន្តហោះសូមបញ្ជាក់ពីលេខកៅអីបន្ថែម
14. ទីកន្លែងប្រមូលវត្តិភាគ	ឈ្មោះទីតាំងនៃការប្រមូលសំណាក ដែលអាចជាប្រធានយន្តហោះ មន្ទីរពេទ្យ មណ្ឌលចតឡឡីស៊ីក ។ល។
15. ថ្ងៃយកវត្តិភាគ	កាលបរិច្ឆេទនៃការយកសំណាក។ ត្រូវបំពេញតាមលំដាប់ ថ្ងៃ / ខែ / ឆ្នាំ (dd/mm/yyyy)។ ឧ. 21/01/2020
16. ប្រភេទវត្តិភាគ	បញ្ជាក់ពីប្រភេទសំណាកដែលបានយក ដែលមានដូចជា សំណាកច្រមុះ បំពង់ក សំណាកផ្សេងទៀតដូចជា សំណាកឈាម
17. មន្ទីរពិសោធន៍	បញ្ជាក់ឈ្មោះមន្ទីរពិសោធន៍ដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនសំណាកទៅសំរាប់ធ្វើតេស្តដែលមាន IPC, NIPH, SRH (Siem Reap)
18. វត្តិភាគលើកទី	គូសរង្វង់ជុំវិញលេខរៀងចំនួនដងនៃការយកសំណាក។ → សូមគូសលេខ ១ សំរាប់សំណាកដំបូងរបស់បុគ្គល សង្ស័យ រោគស្ថិត បុគ្គលិកពេទ្យ ពលករ អ្នកប៉ះពាល់ → សូមគូសលេខចាប់ពីលេខ ២ សំរាប់សំណាករបស់បុគ្គលដែលត្រូវយកសំណាកដើម្បីតាមដាន
19. ឈ្មោះអ្នកប្រមូល	ឈ្មោះបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលបានយកសំណាក
20. លេខទូរស័ព្ទ	លេខទូរស័ព្ទបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលបានយកសំណាក

